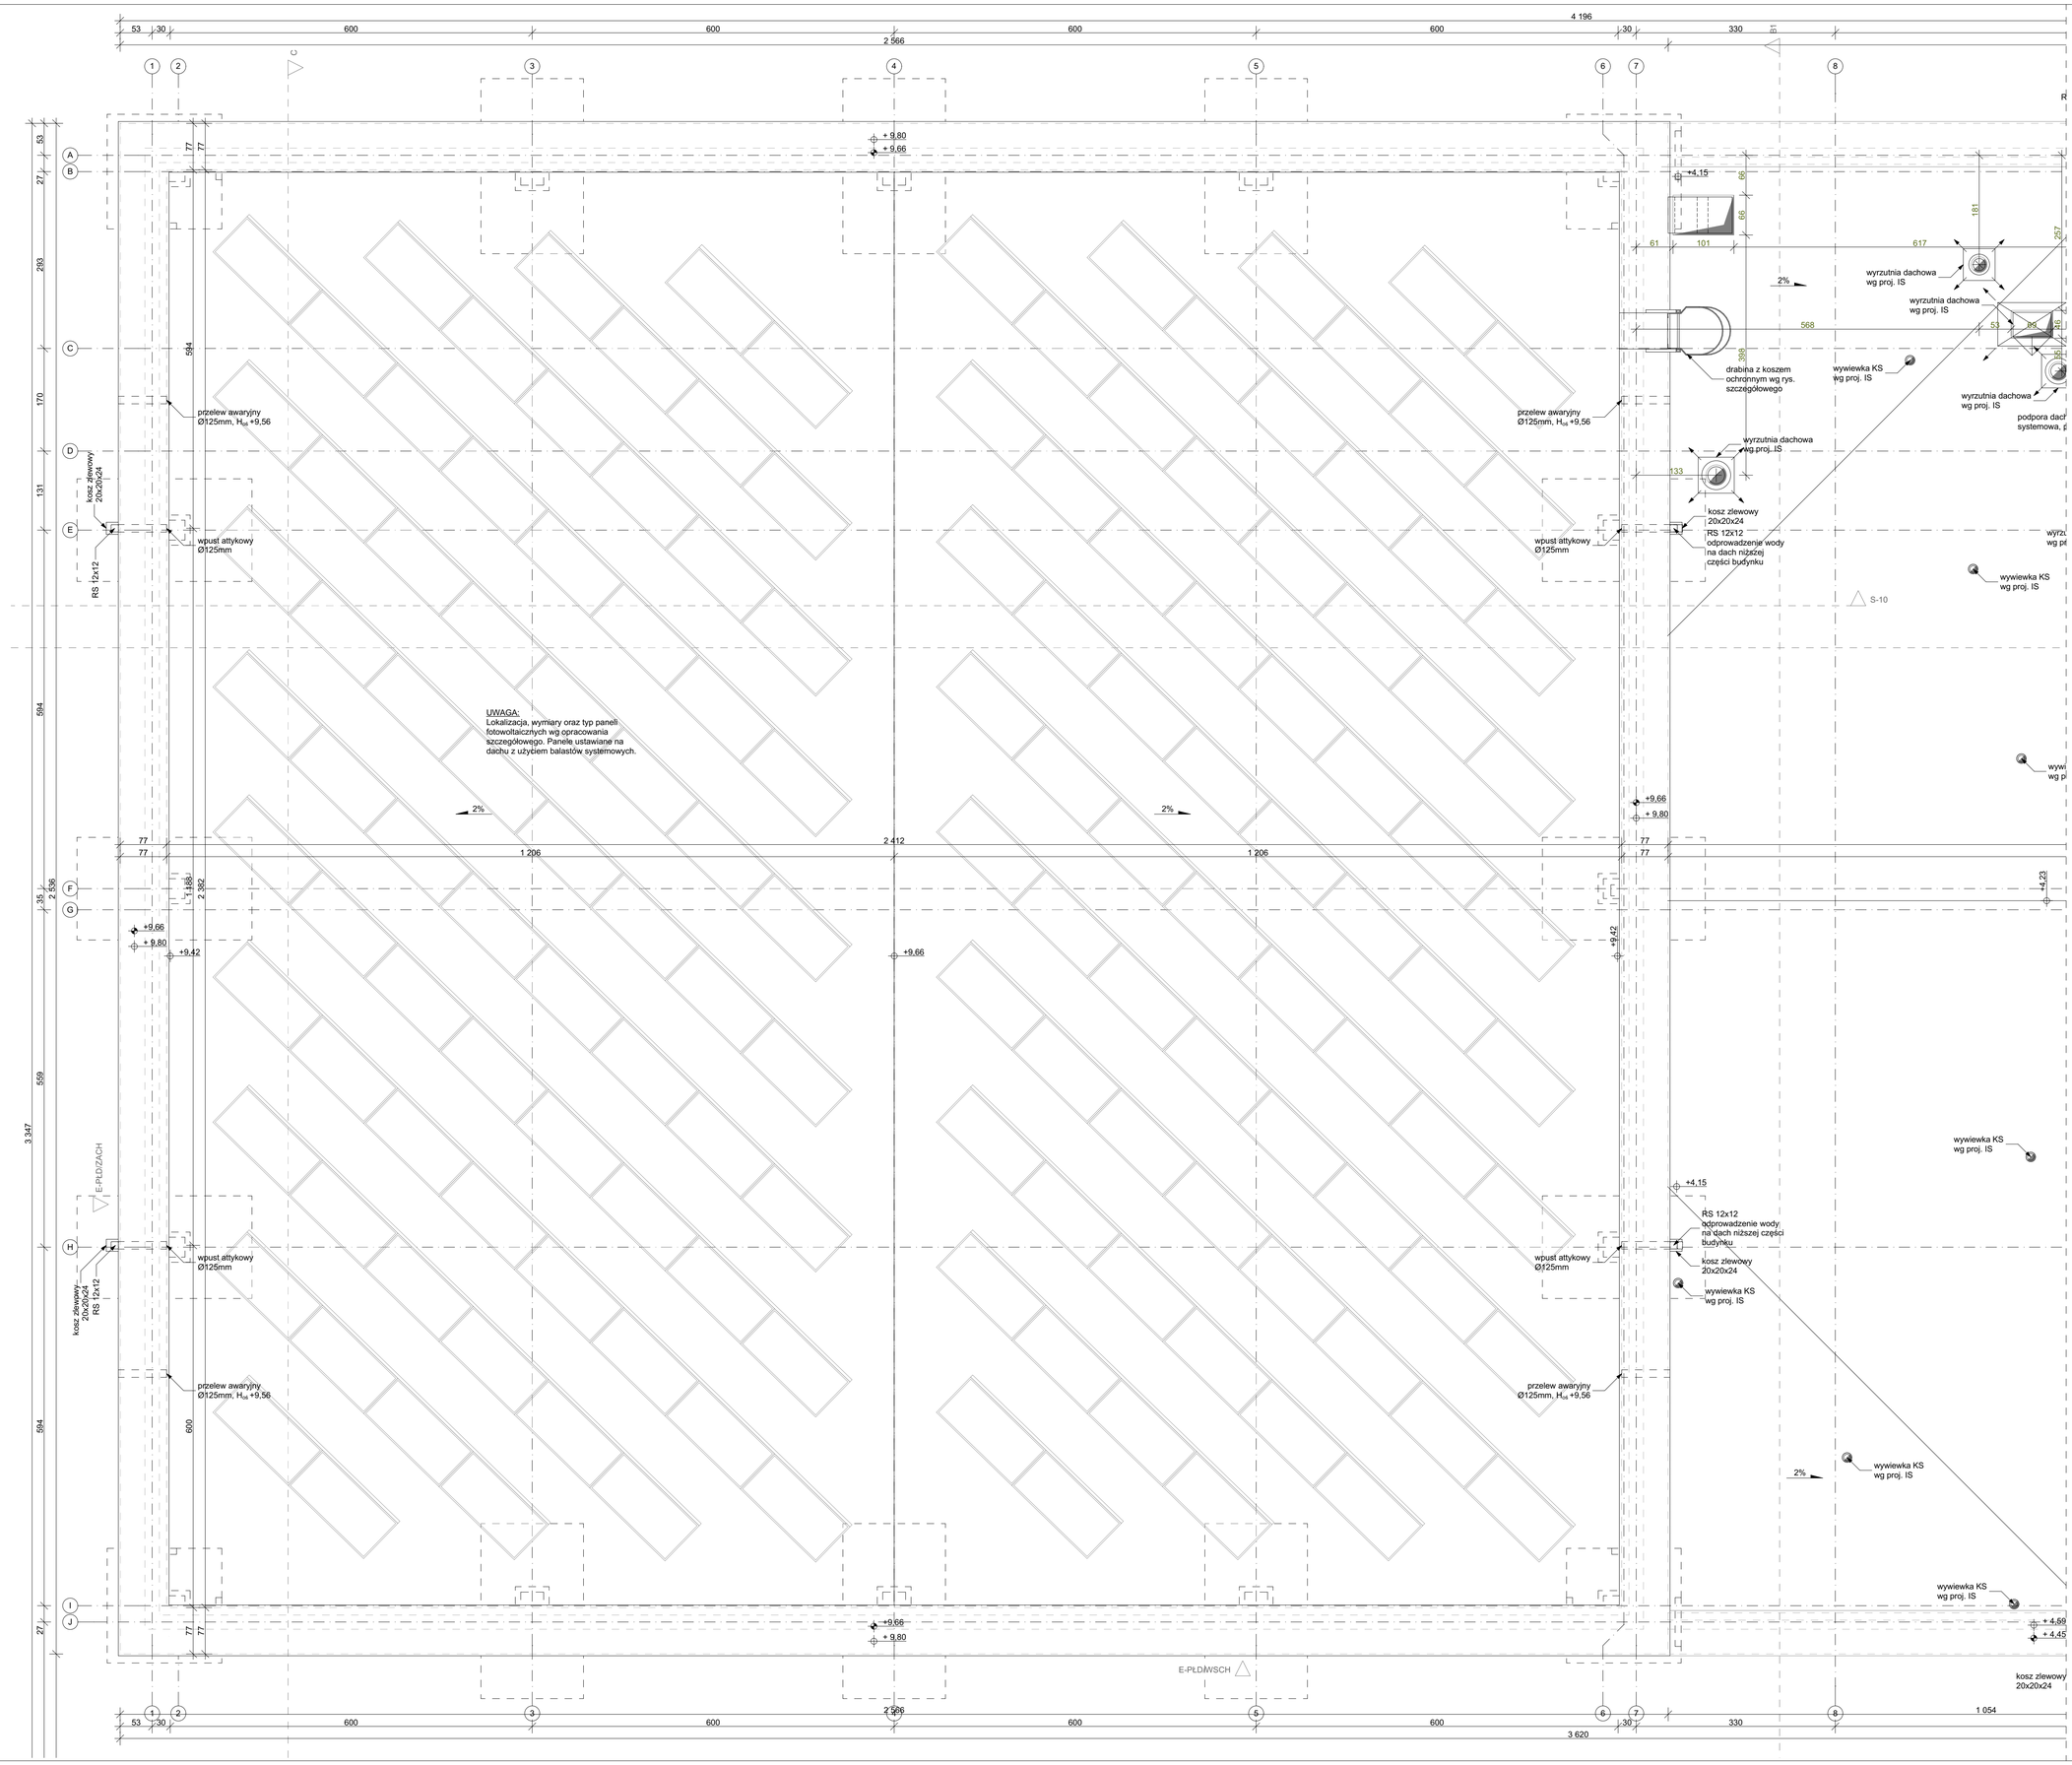

B

LEGENDA:

PRZEGRODY:
- ŚCIANY MUROWANE
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
- STYROPIAN / PŁYTY PIR
- STYROPIAN TWARDY (XPS)
- WEŁNA MINERALNA
- ŚCIANKI SYSTEMOWE GK

OPISY:
- p.p.p. PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI
- OZNACZENIA PRZEGRÓD
- 50 WYMIARY BUDOWLANE (BEZ TYNKÓW)
- 50 WYMIARY OTWOROWANIA (BEZ TYNKÓW)
- RZĘDNA POSADZKI W STANIE WYKOŃCZONYM
- RZĘDNA POSADZKI KONSTRUKCYJNA
- 3% SPADKI
- WEJŚCIE GŁÓWNE
- WEJŚCIE POMOCNICZE
- EW WYJŚCIE EWAKUACYJNE

OZNACZENIA:
- TRANSFER POWIETRZA PRZEZ DRZWI
- WPUST PODŁOGOWY
- ZAWÓR CZERPALNY WODY
- PION KS
- REI... WYDZIELENIA POŻAROWE

UWAGA
1. WYMIARY PODANO W STANIE SUROWYM BEZ TYNKÓW
2. POWIERZCHNIE PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM Z UWZGLĘDNIENIEM TYNKÓW I OKŁADZIN
3. WYSOKOŚCI OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO OD POZIOMU POSADZKI W STANIE WYKOŃCZONYM
4. WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
5. WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE MURU

Uwagi

Wszystkie prace budowlane związane z elementami konstrukcyjnymi wykonywać wg projektu konstrukcji. Przed przystąpieniem do robót ślusarskich w odpowiednich projektach należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące wykonania instalacji. Na przyległych rurociągów do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad konstrukcji jest zabronione. W szczególności dokumentacje archi-tektoniczno-budowlane. Wszystkie elementy, te, które należy wykonać wg projektu konstrukcji, były przedstawione. Instalowac automatyki, elementy elektryczne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne będą przed ich wbudowaniem przedstawione do akceptacji. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Uwagi dotyczące wykonania konstrukcji: Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji żelbetowych należy zapoznać się z projektem i sprawdzić, czy jest dostosowany do wydanych warunków technicznych. Uwagi dotyczące wykonania instalacji: Na przyległych rurociągów do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad konstrukcyjnych i obiekty budynku należy stosować folie ochronne. W przypadku systemów rurociągowych, które umieszczone są w bruzdach ściennych lub prowadzone pod posadzką, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przed zamknięciem bruzd i wylaniem posadzki. Instalacje elektryczne należy prowadzić w bruzdach ściennych. Szczegóły wykończeniowe w tym kolorystyka do ustalenia z projektantem. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z nadzorem autorskim i z Inwestorem. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
Wszystkie zmiany należy wykonywać wyłącznie na podstawie prawidłowo sporządzonych jako projekty wykonawcze.

KAPE
Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA
al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Tytuł projektu

Budowa budynku sali sportowej z zapleczem techniczno-sanitarnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową.

Lokalizacja

Dzialka nr ew. 124/2, obr. Chociw, gmina Widawa.

Inwestor

Gmina Widawa, adres:
ul. Rynek Kościuszki 10,
98-170 Widawa

Faza projektu

Projekt wykonawczy

Branża

Architektura

Tom

I Architektura

Projektant:
mgr inż. arch. Aleksandra Sybilska
upr.bud. KPOKK IARP 91/2013
w spec. arch.

Sprawdzający:
dr inż. arch. Michał Pierzchalski
upr. bud. MA/008/06 w spec. arch.

Opracowali:
mgr inż. arch. Katarzyna Sawicka

Tytuł rysunku

Rzut dachu - cz. B

Skala rysunku

1:50, 1:1000

data

14.12.2020

Nr rysunku

PW-A-R01-2