


PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ PREIZOLOWANEJ

SKALA 1:100

dz nr 124/2

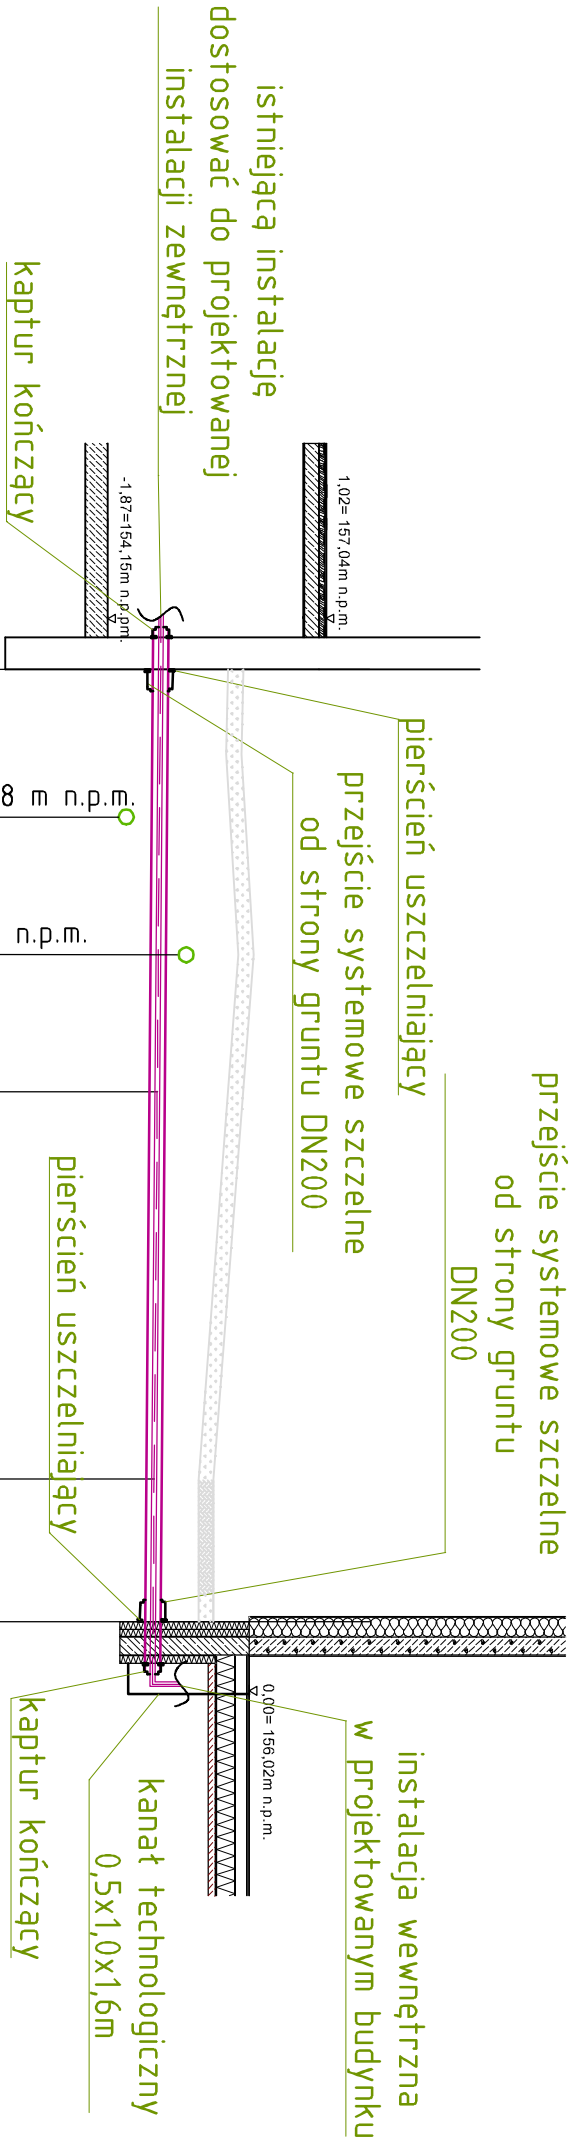


Poziom porównawczy 150 m n.p.m.			
Nawierzchnia			
Rzędna terenu istniejącego	155,94		
Rzędna osi rurociągu [m]	154,85		
Zagłębienie osi rurociągu	1,09		
Spadek			
	Długość [m]	5,60	
Materiał			
Odległość [m]	0,00	5,60	10,70

BUD.ISTNIEJĄCY

BUD.PROJEKT.

Uwagi

1. Wymagania techniczne dla elementów konstrukcyjnych i wykonawstwa budowlanego, w tym: materiały, wykończenia, zabezpieczenia, itp. Wykonawca musi zapewnić, aby wszystkie elementy konstrukcyjne i wykończenia były zgodne z wymaganiami technicznymi i wykonawstwą budowlaną. Wymagania te są określone w niniejszym projekcie i w załącznikach do niego. Wykonawca musi zapewnić, aby wszystkie elementy konstrukcyjne i wykończenia były zgodne z wymaganiami technicznymi i wykonawstwą budowlaną. Wymagania te są określone w niniejszym projekcie i w załącznikach do niego.

 KAPE TERMIKAN BUD. PROJEKTOWE
Krajowa Agencja Pozaszanowania Energii SA al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
Tytuł projektu Budowa budynku sali sportowej z zapleczem techniczno-sanitarnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową.
Lokalizacja Działka nr ew. 124/2, obr. Chociw, gmina Władawa.
Inwestor Gmina Władawa, adres: ul. Rynek Kościuski 10, 98-170 Władawa
Faza projektu Projekt wykonawczy
Branża Instalacje sanitarne
Tom III INSTALACJE SANITARNE
Projektant: mgr inż. Łukasz Kurzydłowski upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr LUB/0260/POOS/13
Sprawdzający: mgr inż. Rafał Kosido upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr LUB/0260/POOS/12
Asystent projektanta: mgr inż. Edyta Ulanowicz
Tytuł rysunku Profil podłużny instalacji zewnętrznej preizol.
Skala rysunku 1:100
data 14.12.2020
Nr rysunku S-4.2