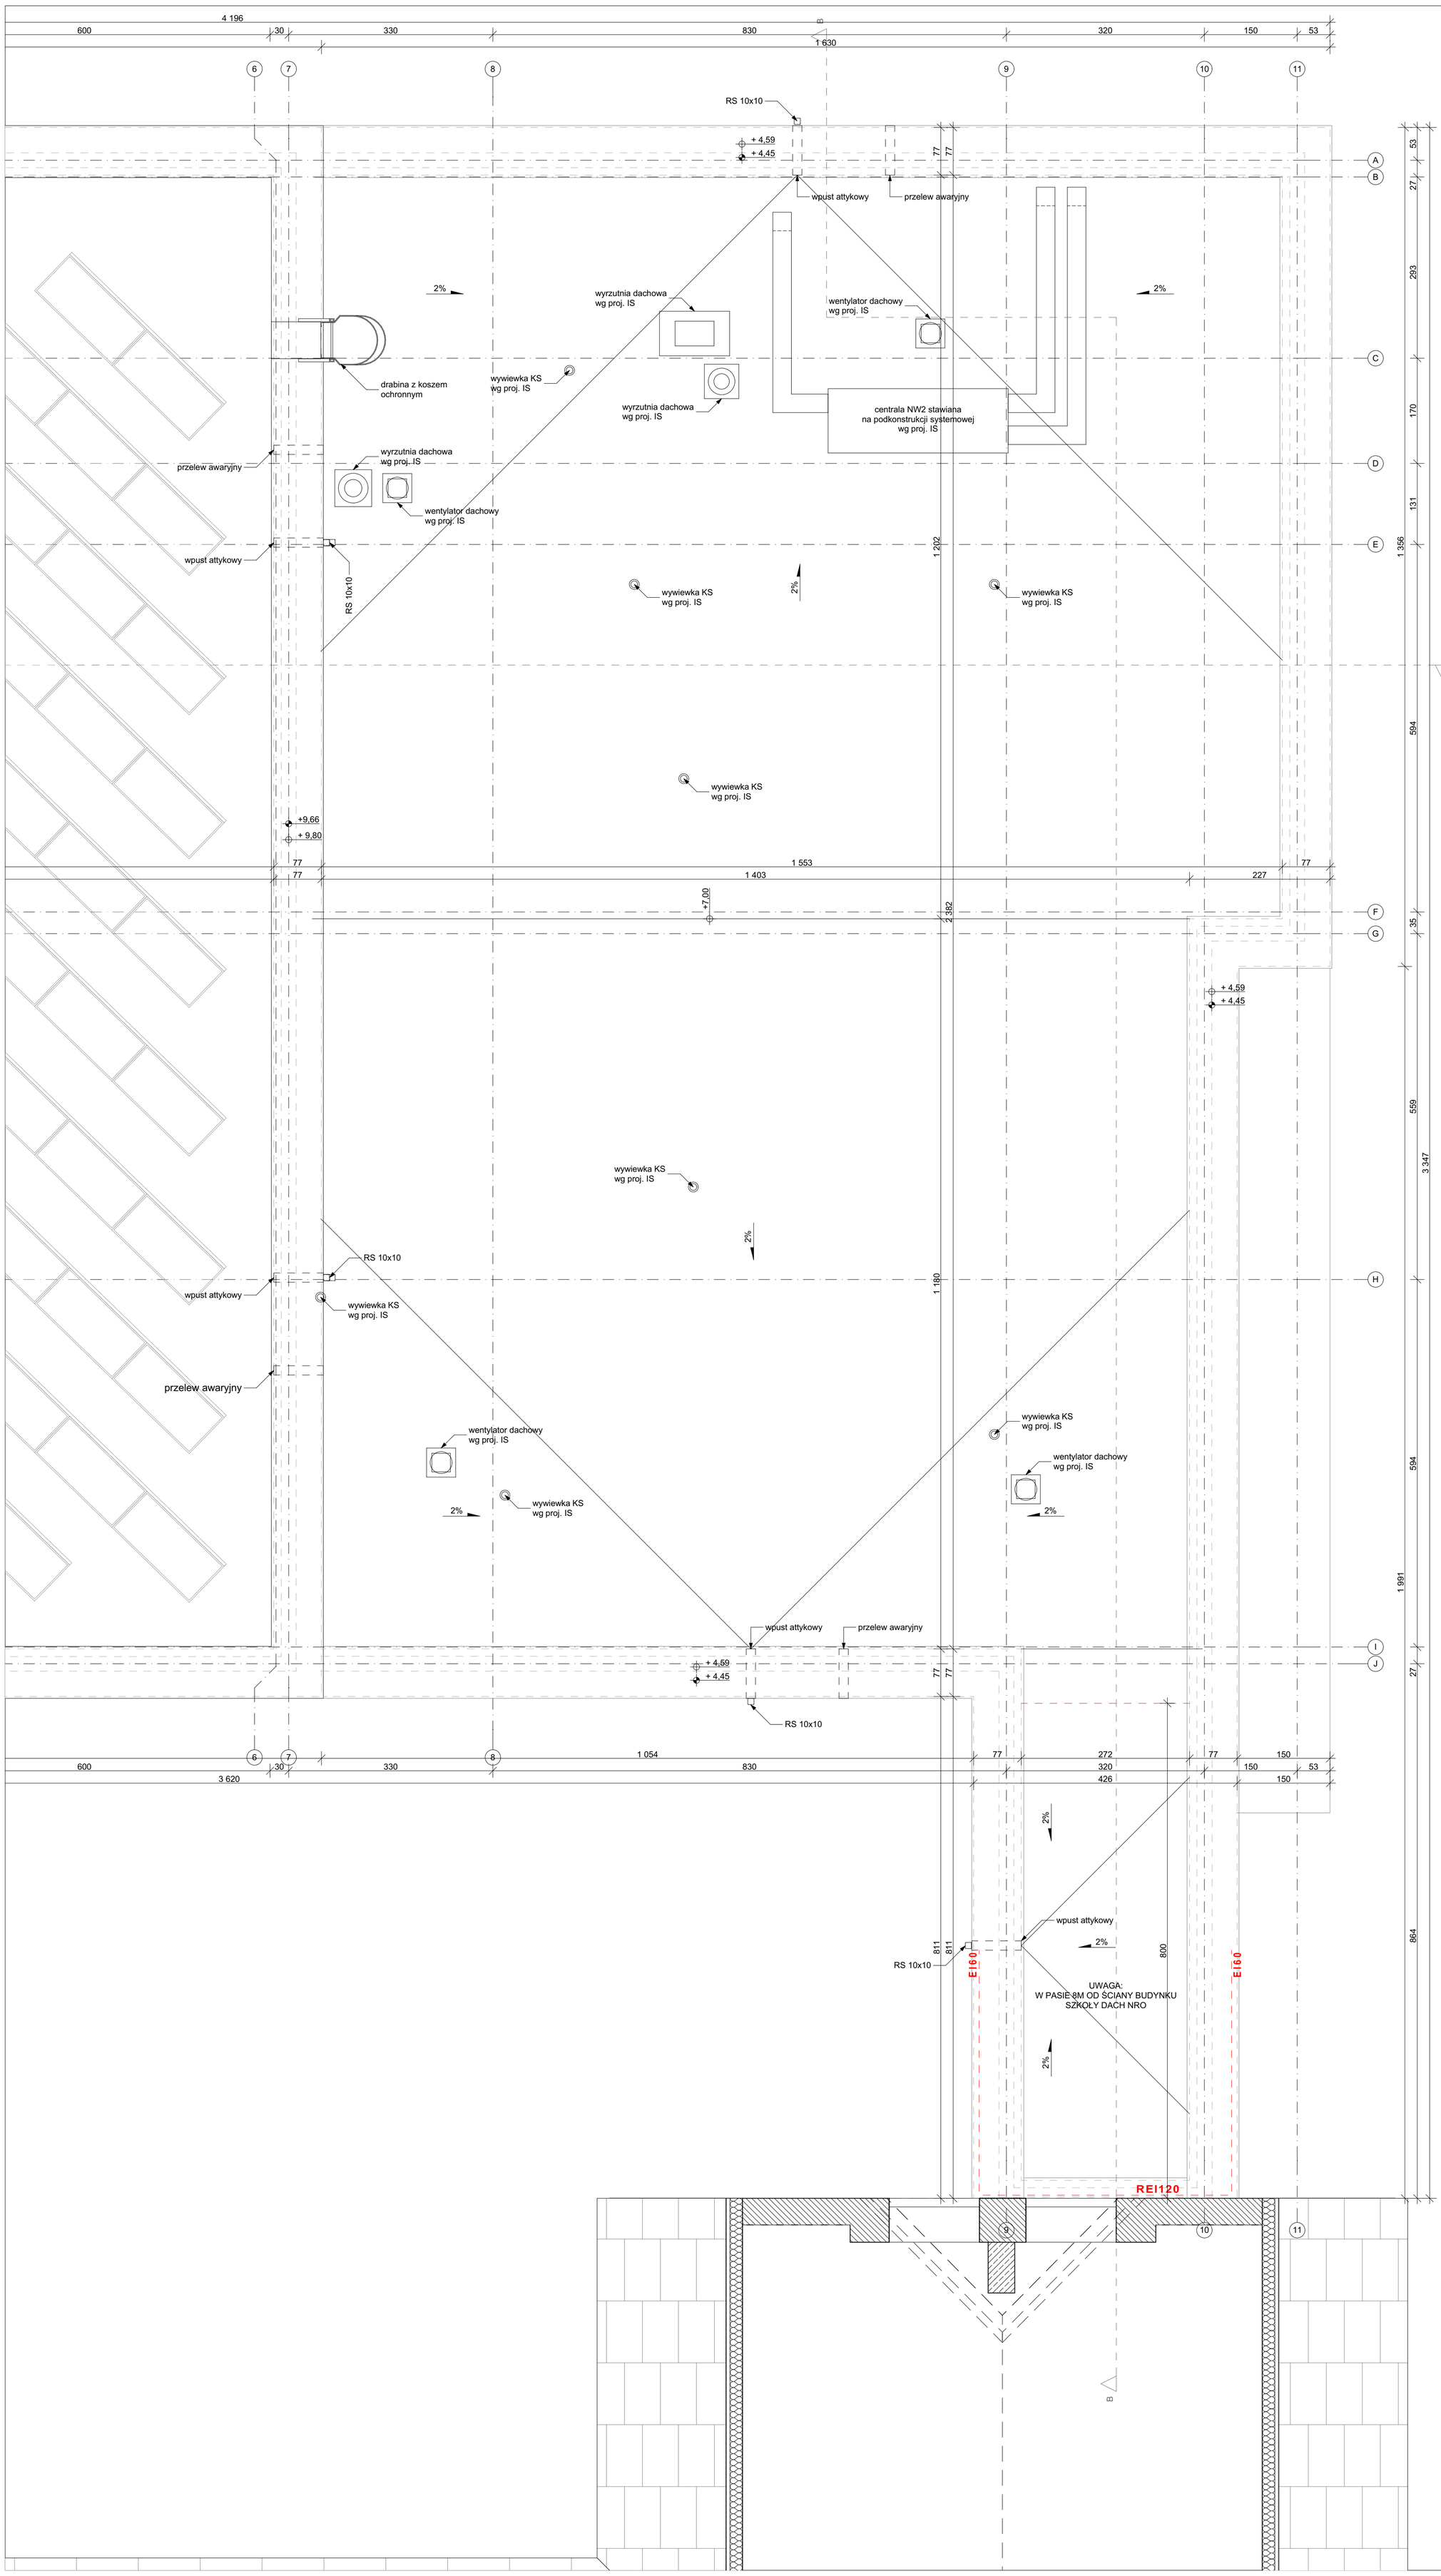

A

LEGENDA:

PRZEGRODY:

- ŚCIANY MUROWANE
- KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
- STYROPIAN / PŁYTY PIR
- STYROPIAN TWARDY (XPS)
- WEŁNA MINERALNA
- ŚCIANKI SYSTEMOWE GK

OPISY:

- p.p.p. PROJEKTOWANY POZIOM POSADZKI
- OZNACZENIA PRZEGRÓD
- RZĘDNA POSADZKI W STANIE WYKOŃCZONYM
- RZĘDNA POSADZKI KONSTRUKCYJNA
- 3% SPADKI
- WG WEJŚCIE GŁÓWNE
- WEJŚCIE POMOCNICZE
- EW WYJŚCIE EWAKUACYJNE

OZNACZENIA:

- TRANSFER POWIETRZA PRZEZ DRZWI
- WPUST PODŁOGOWY
- ZAWÓR CZERPALNY WODY
- PION KS
- REI... WYDZIELENIA POŻAROWE

UWAGA
1. WYMIARY PODANO W STANIE SUROWYM BEZ TYNKÓW
2. POWIERZCHNIE PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM Z UWZGLĘDNIENIEM TYNKÓW I OKŁADZIN
3. WYSOKOŚCI OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO OD POZIOMU POSADZKI W STANIE WYKOŃCZONYM
4. WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
5. WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE MURU

Uwagi

Wszystkie prace budowlane związane z elementami konstrukcyjnymi wykonywać w/g projektu konstrukcji. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadznie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które skutą jedynie zmianie technologii, winny być przedstawione nadzorowi autorskiemu. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne będą przed ich wbudowaniem przedstawione architektom lub inwestorowi celu uzyskania akceptacji. Uwagi dotyczące wykonania konstrukcji: Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji ścian i stropów sprawdzić wymiarowanie otworów drzwiowych i dostosować je do wybranych typów drzwi. Uwagi dotyczące wykonania instalacji: Na przejściach rurociągów cieplnych, wodnych i gazowych przez ściany konstrukcyjne i stropy budynku należy stosować tuleje ochronne. W przypadku systemów rurociągowych, które umieszczone są w bruzdach ściennych lub prowadzone pod posadzką, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przed każdorazowym zamknięciem prac budowlanych. Instalacje elektryczne należy prowadzić w bruzdach ściennych. Szczegóły wykończeniowe w tym kolorystyka jeśli nie opisano w niniejszym opracowaniu należy uzgodnić z nadzorem autorskim lub Inwestorem. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Wszelkie prace należy wykonywać wyłącznie na podstawie projektów oznaczonych jako projekty wykonawcze.

KAPE
Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA
al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Tytuł projektu

Budowa budynku sali sportowej z zapleczem techniczno-sanitarnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową.

Lokalizacja

Działka nr ew. 124/2, obr. Chociw, gmina Widawa.

Inwestor
Gmina Widawa, adres:
ul. Rynek Kościuszki 10,
98-170 Widawa

Faza projektu

Projekt budowlany

Branża

Architektura

Tom

II Architektura

Projektant:
mgr inż. arch. Aleksandra Sybilska
upr.bud. KPOKK IARP 91/2013
w spec. arch.

Sprawdzający:
dr inż. arch. Michał Pierzchalski
upr. bud. MA/008/06 w spec. arch.

Tytuł rysunku

Rzut dachu - cz. A

Skala rysunku

1:50, 1:1000

data

30.09.2020

Nr rysunku

PB-A-R01-1