


PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM cz.2  
SKALA 1:100/100



UWAGI:  
1. W trakcie budowy mogą zostać ujawnione inne, nie wykazane na planach sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót należy również odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zgłosić ich obecność do właściwych służb.  
2. Ewentualne zmiany zagłębienia projektowanego rurociągu wynikające z innego posadowienia istniejącego uzbrojenia niż przyjęte w dokumentacji uzgodnić z inspektorem nadzoru.

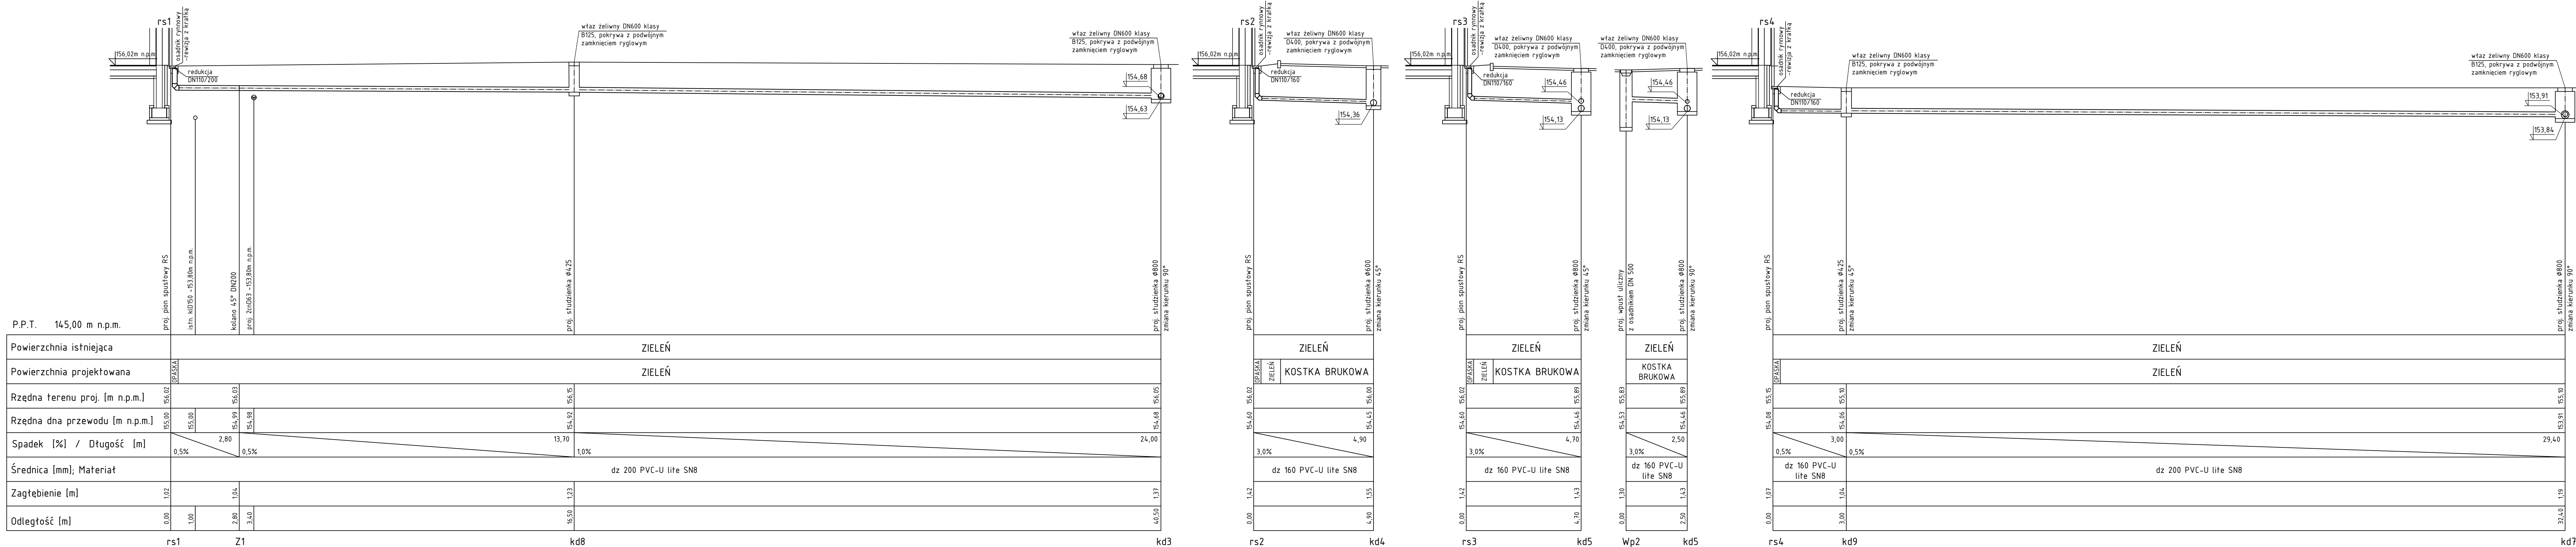

**Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA**  
al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Tytuł projektu  
**Budowa budynku sali sportowej z zapleczem techniczno-sanitarnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową.**

Lokalizacja  
Działka nr ew. 124/2, obr. Chociw, gmina Widawa.

Inwestor  
Gmina Widawa, adres: ul. Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa

Faza projektu  
**Projekt budowlany**

Branża  
**Instalacje sanitarne**

Tom  
**III INSTALACJE SANITARNE**

Projektant:  
**mgr inż. Łukasz Kurzydowski**  
upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr LUB/0260/POOS/13

Sprawdzający:  
**mgr inż. Rafał Kosidło**  
upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń nr LUB/0294/POOS/12

Asystent projektanta:  
**mgr inż. Bartłomiej Skrobowski**

Tytuł rysunku  
**Profil podłużny instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym cz.2**

Skala rysunku  
**1:100/100**

data  
**30.09.2020**

Nr rysunku  
**SZ-4**