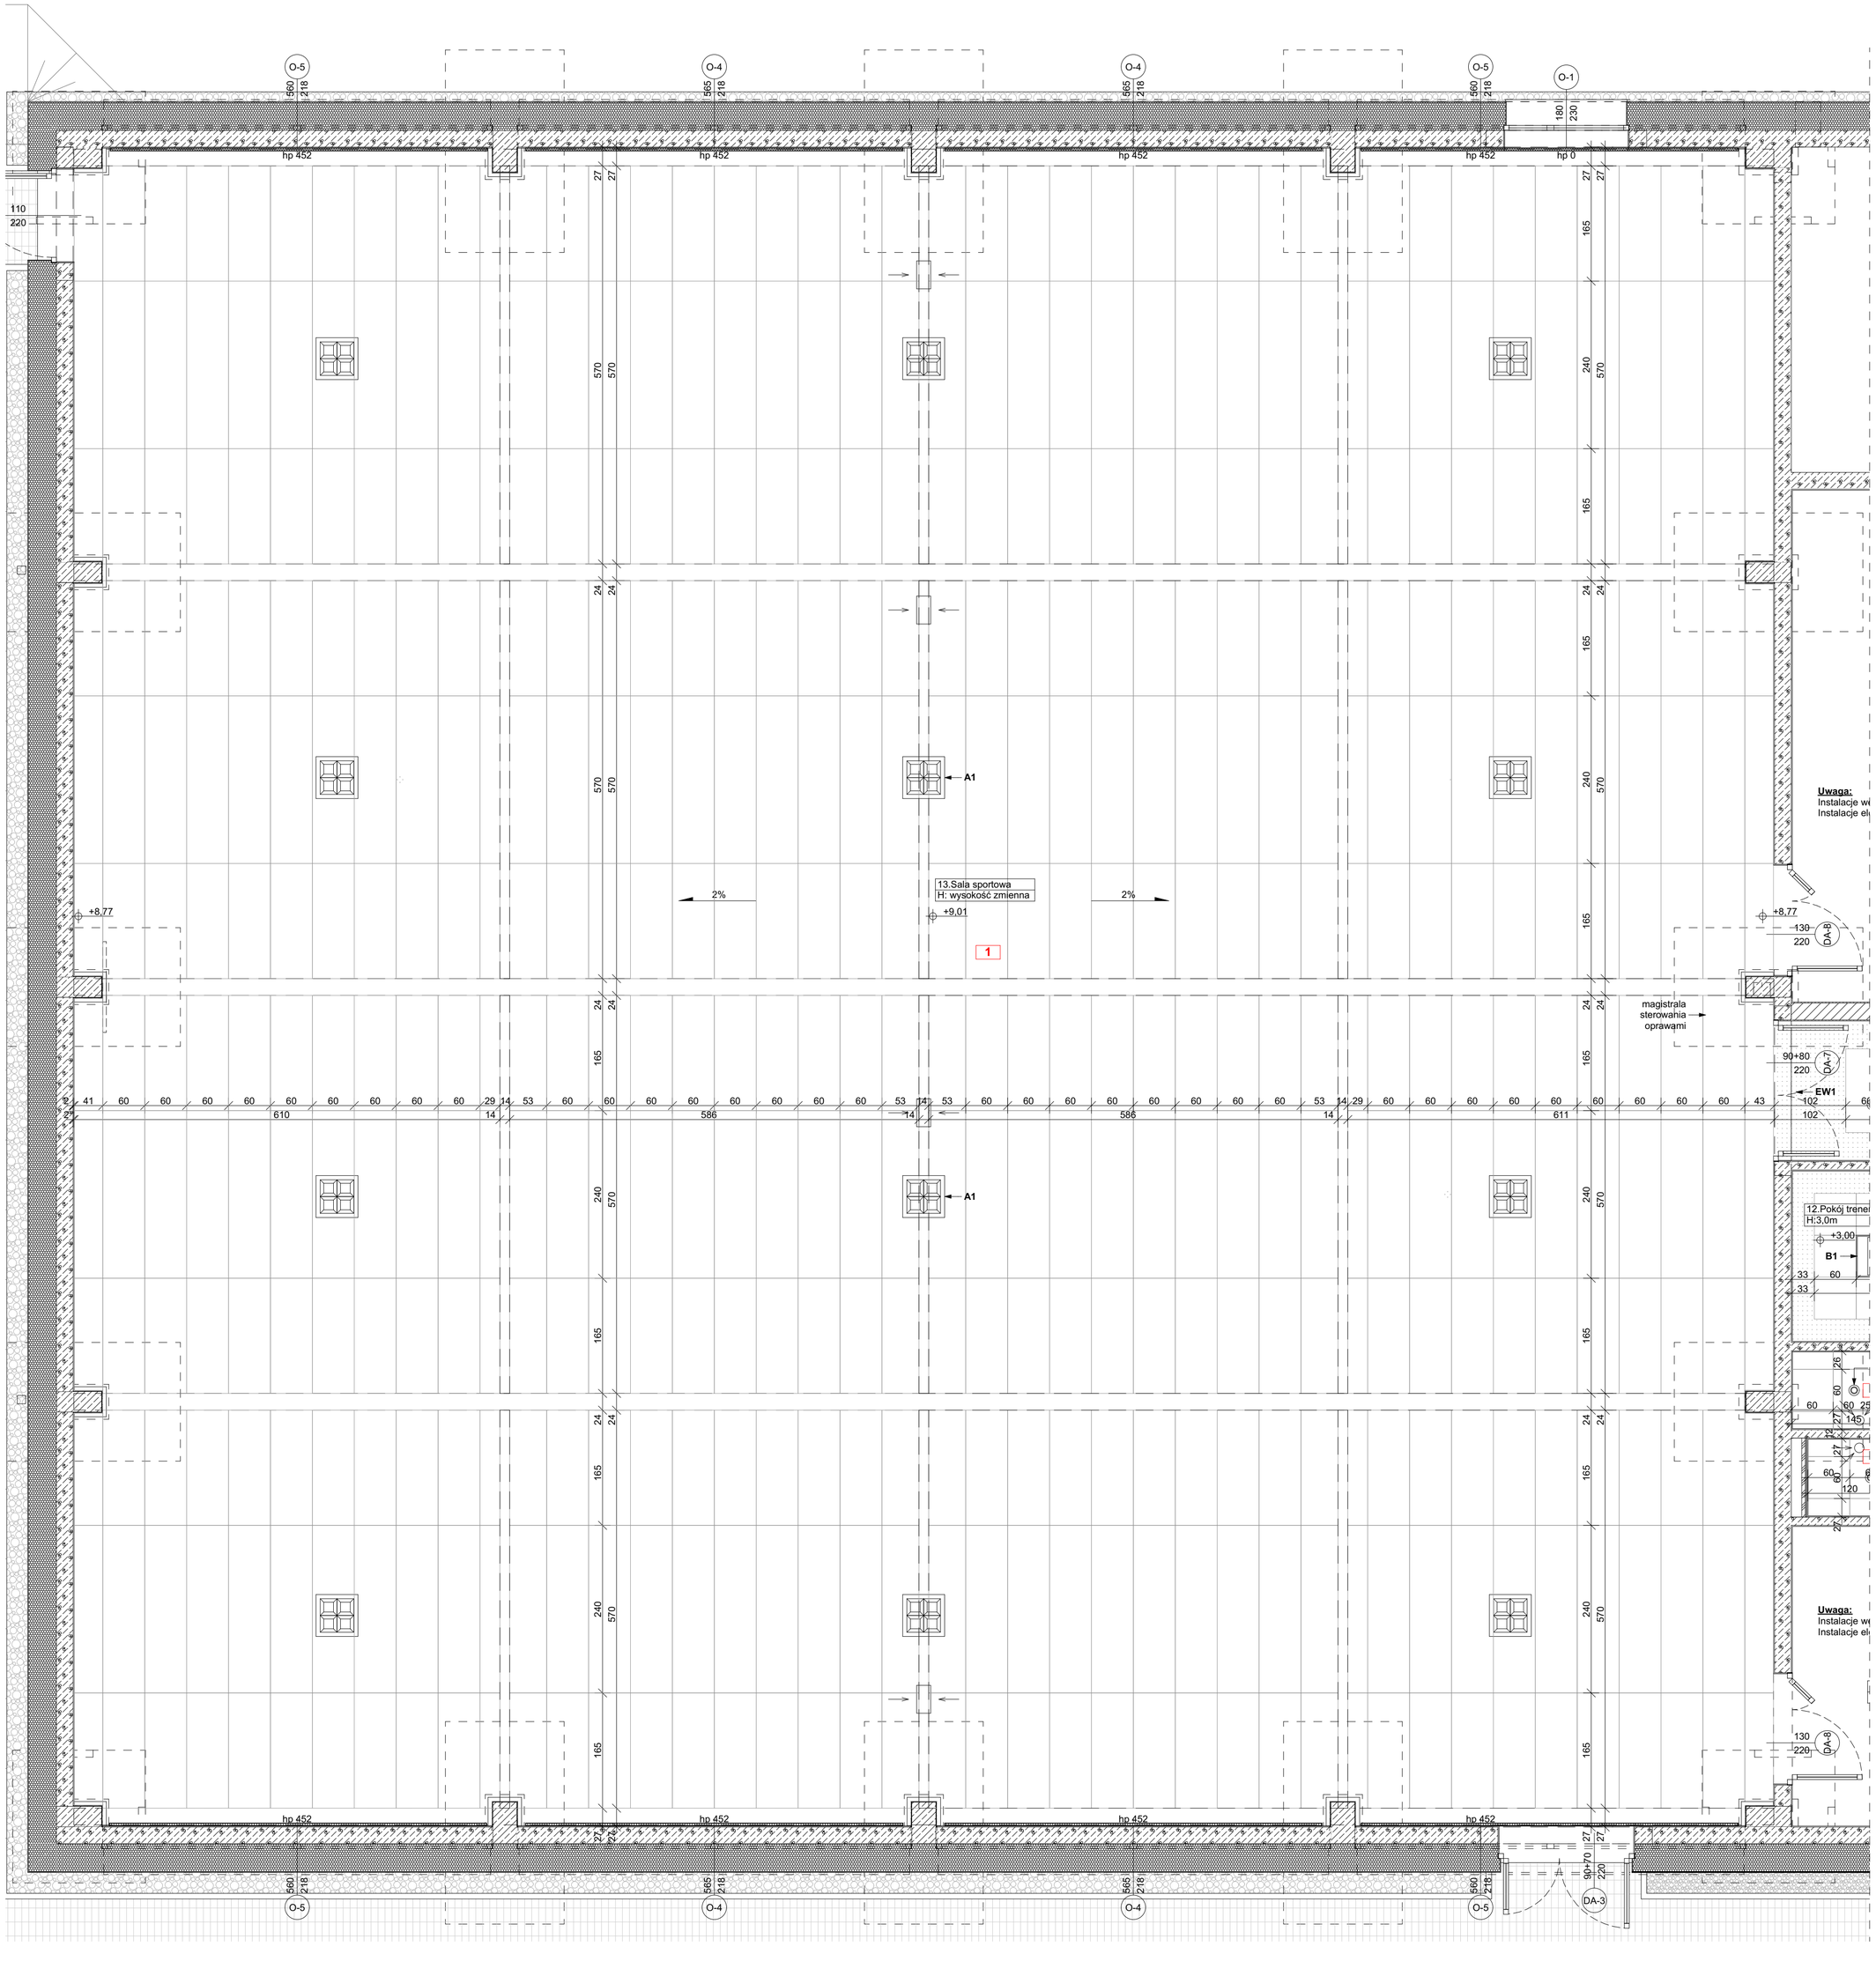

Legenda:

- 1 — sufit podwieszany modułowy (**240x60**cm) z paneli z wełny szklanej, wg opisu technicznego
- 2 — Sufit podwieszany modułowy (**120x60**cm) z paneli z wełny szklanej, wg opisu technicznego
- 3 — Sufit podwieszany modułowy (**120x60**cm) z paneli z wełny szklanej, wg opisu technicznego
- 4 — Sufit podwieszany modułowy (**60x60**cm) z paneli z wełny szklanej, wg opisu technicznego
- 5 — Sufit podwieszany modułowy (**60x60**cm) z paneli z wełny szklanej, wg opisu technicznego
- sufit podwieszany monolityczny z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu aluminiowym jako opaska wokół modułowego sufitu
- A1-G1 — punkty oświetleniowe (wg proj. IE)
- nawiew (wg proj.IS)
- wywiew (wg proj.IS)
- wywiew (wg proj.IS)

Uwagi

Wszystkie prace budowlane związane z elementami konstrukcyjnymi wykonywać wg projektu konstrukcji.
Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach robocy związane. Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż. Wszelkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, powinny być przedstawione nadzorowi autorskiemu. Materiały elewacyjne, wykończeniowe i wszelkie widoczne akcessoria instalacyjne będą przed ich wbudowaniem przedstawione architektom lub Inwestorowi celu uzyskania akceptacji. Uwagi dotyczące wykonania konstrukcji: Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji ścian i stropów sprawdzić wymiarowanie otworów drzwiowych i dostosować je do wybranych typów drzwi. Uwagi dotyczące wykonania instalacji: Na przejściach rurociągów cieplnych, wodnych i gazowych przez ściany konstrukcyjne i stropy budynku należy stosować tuleje ochronne. W przypadku systemów rurociągowych, które umieszczone są w bruzdach ściennych lub prowadzone pod posadzką, należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przed zakryciem. Elementy wyposażenia instalacji wbudowane ścienne należy zamontować w wykutych bruzdach ściennych. Szczegóły wykończeniowe w tym kolorystyka jeśli nie opisano w niniejszym opracowaniu, należy uzgodnić z nadzorem autorskim lub Inwestorem. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
Wszelkie prace należy wykonywać wyłącznie na podstawie projektów oznaczonych jako projekty wykonawcze.

KAPE

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Tytuł projektu

Budowa budynku sali sportowej z zapleczem techniczno-sanitarnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową.

Lokalizacja

Działka nr ew. 124/2, obr. Chociw, gmina Widawa.

Inwestor

Gmina Widawa, adres:
ul. Rynek Kościuszki 10,
98-170 Widawa

Faza projektu

Projekt wykonawczy

Branża

Architektura

Tom

II Architektura

Projektant:
mgr inż. arch. Aleksandra Sybilska
upr.bud. KPOKK IARP 91/2013
w spec. arch.

Sprawdzający:
dr inż. arch. Michał Pierzchalski
upr. bud. MA/008/06 w spec. arch.

Opracowali:
mgr inż. arch. Katarzyna Sawicka

Tytuł rysunku

Rzut sufitu-cz.B

Skala rysunku

1:50

data

14.12.2020

Nr rysunku

PW-A-W-01-2