


PIĘTRO

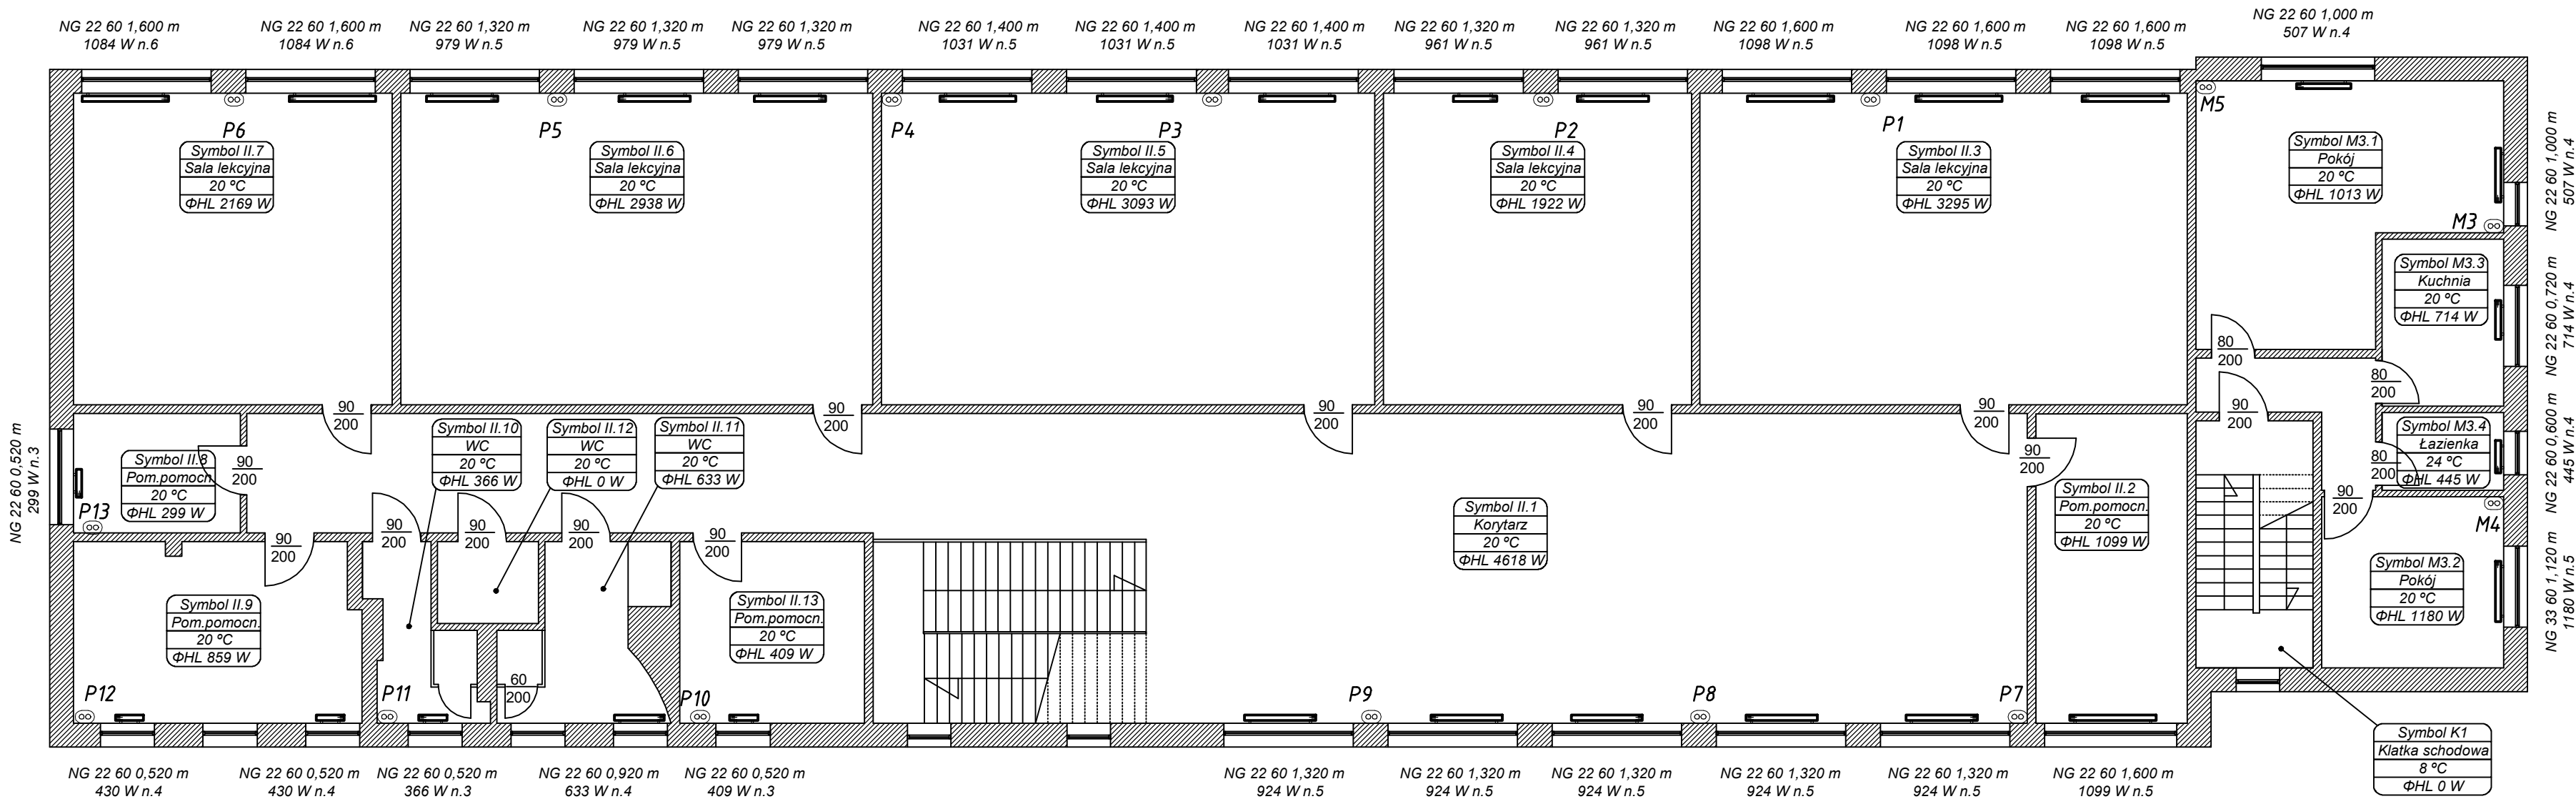

P2 ∞ Pion instalacyjny

UWAGA:
Podejścia pod grzejniki wykonać jako boczne przewodem PP DN 16x2,7.
Na grzejnikach stosować głowice termostatyczne i zawór odcinający

INWESTOR:	Gmina Widawa, 98-170 Widawa, Rynek Kosciuszki 10			
TEMAT INWESTYCJI:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Brzyków			SKALA: 1:100
TREŚĆ RYSUNKU:	CENTRALNE OGRZEWANIE RZUT I PIĘTRA			NR RYSUNKU: 4
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	01.2023	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	01.2023	